



8. Anschlusspläne

8.1 FLE - Option 230V

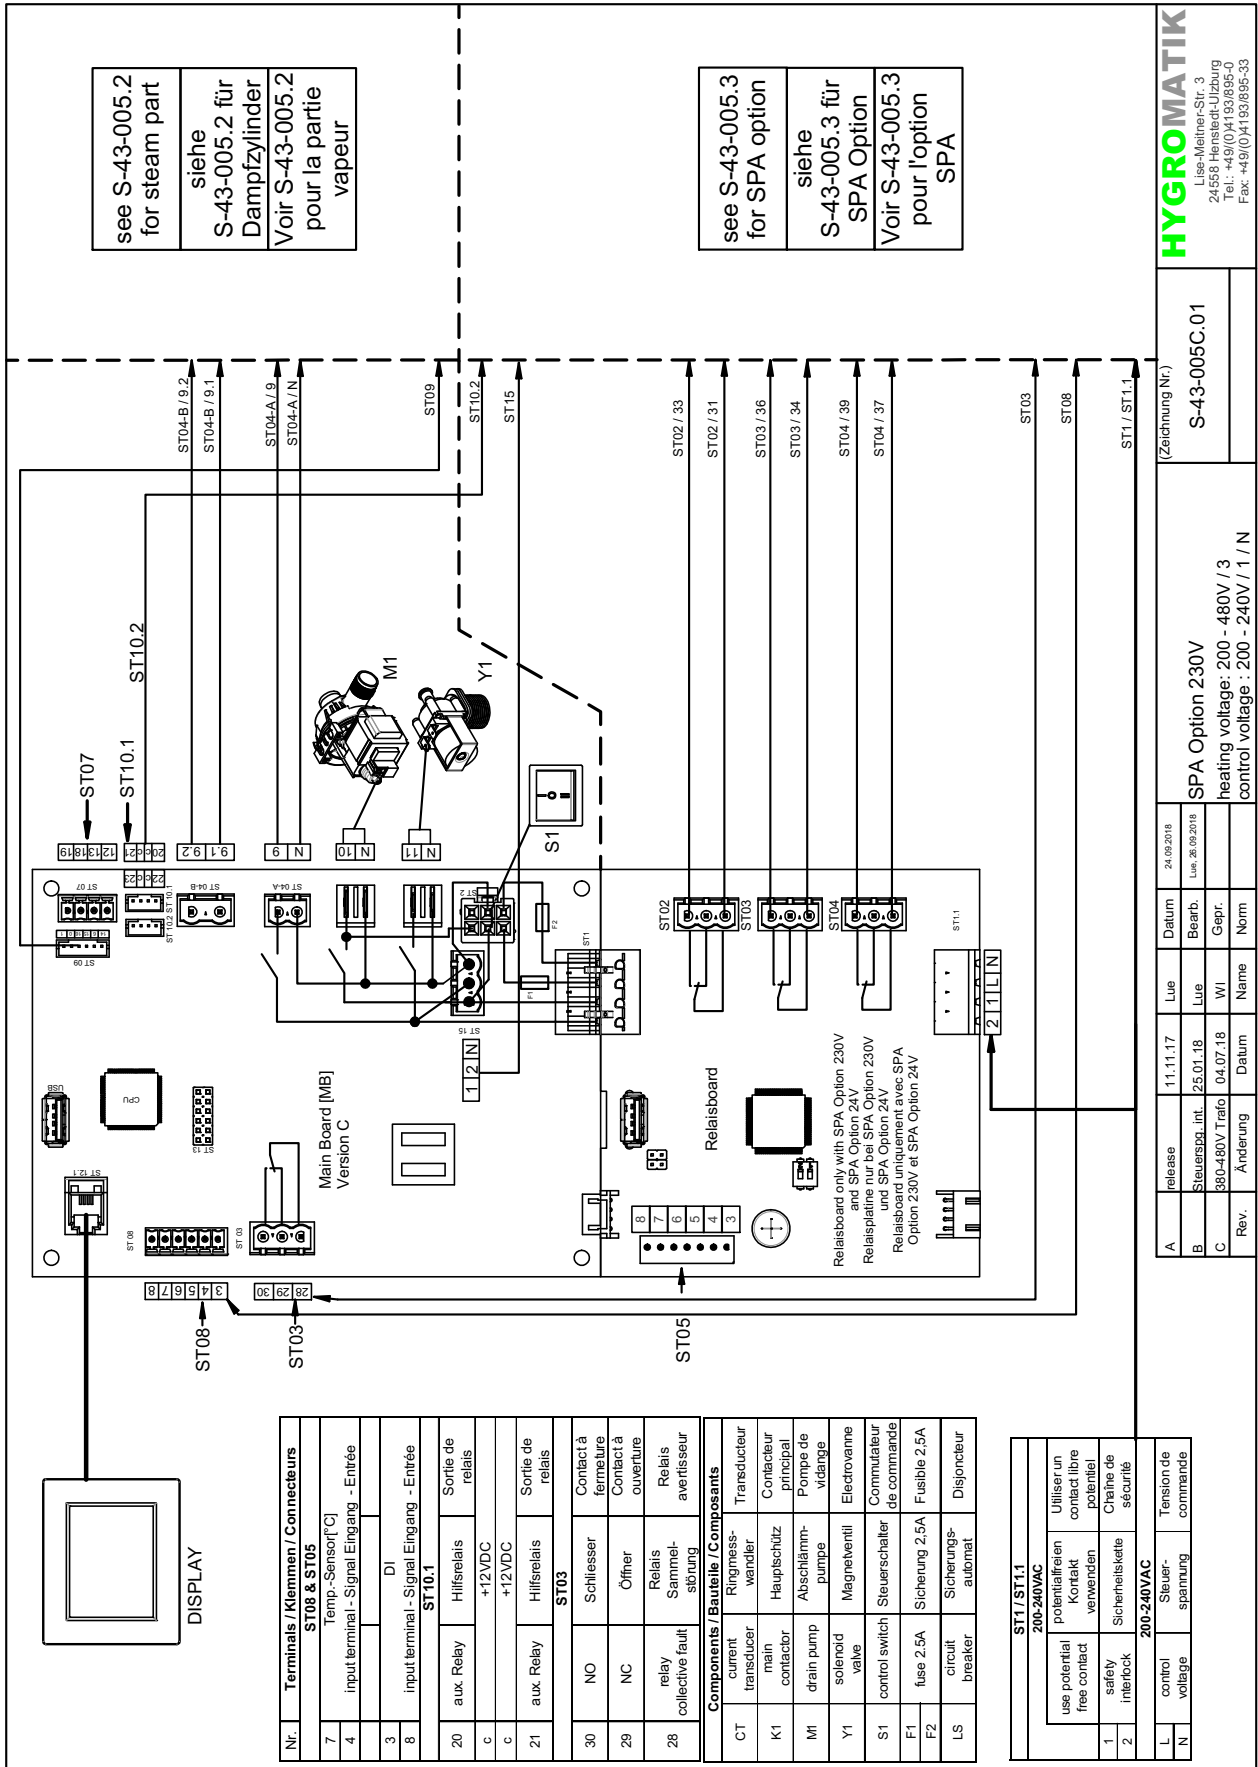

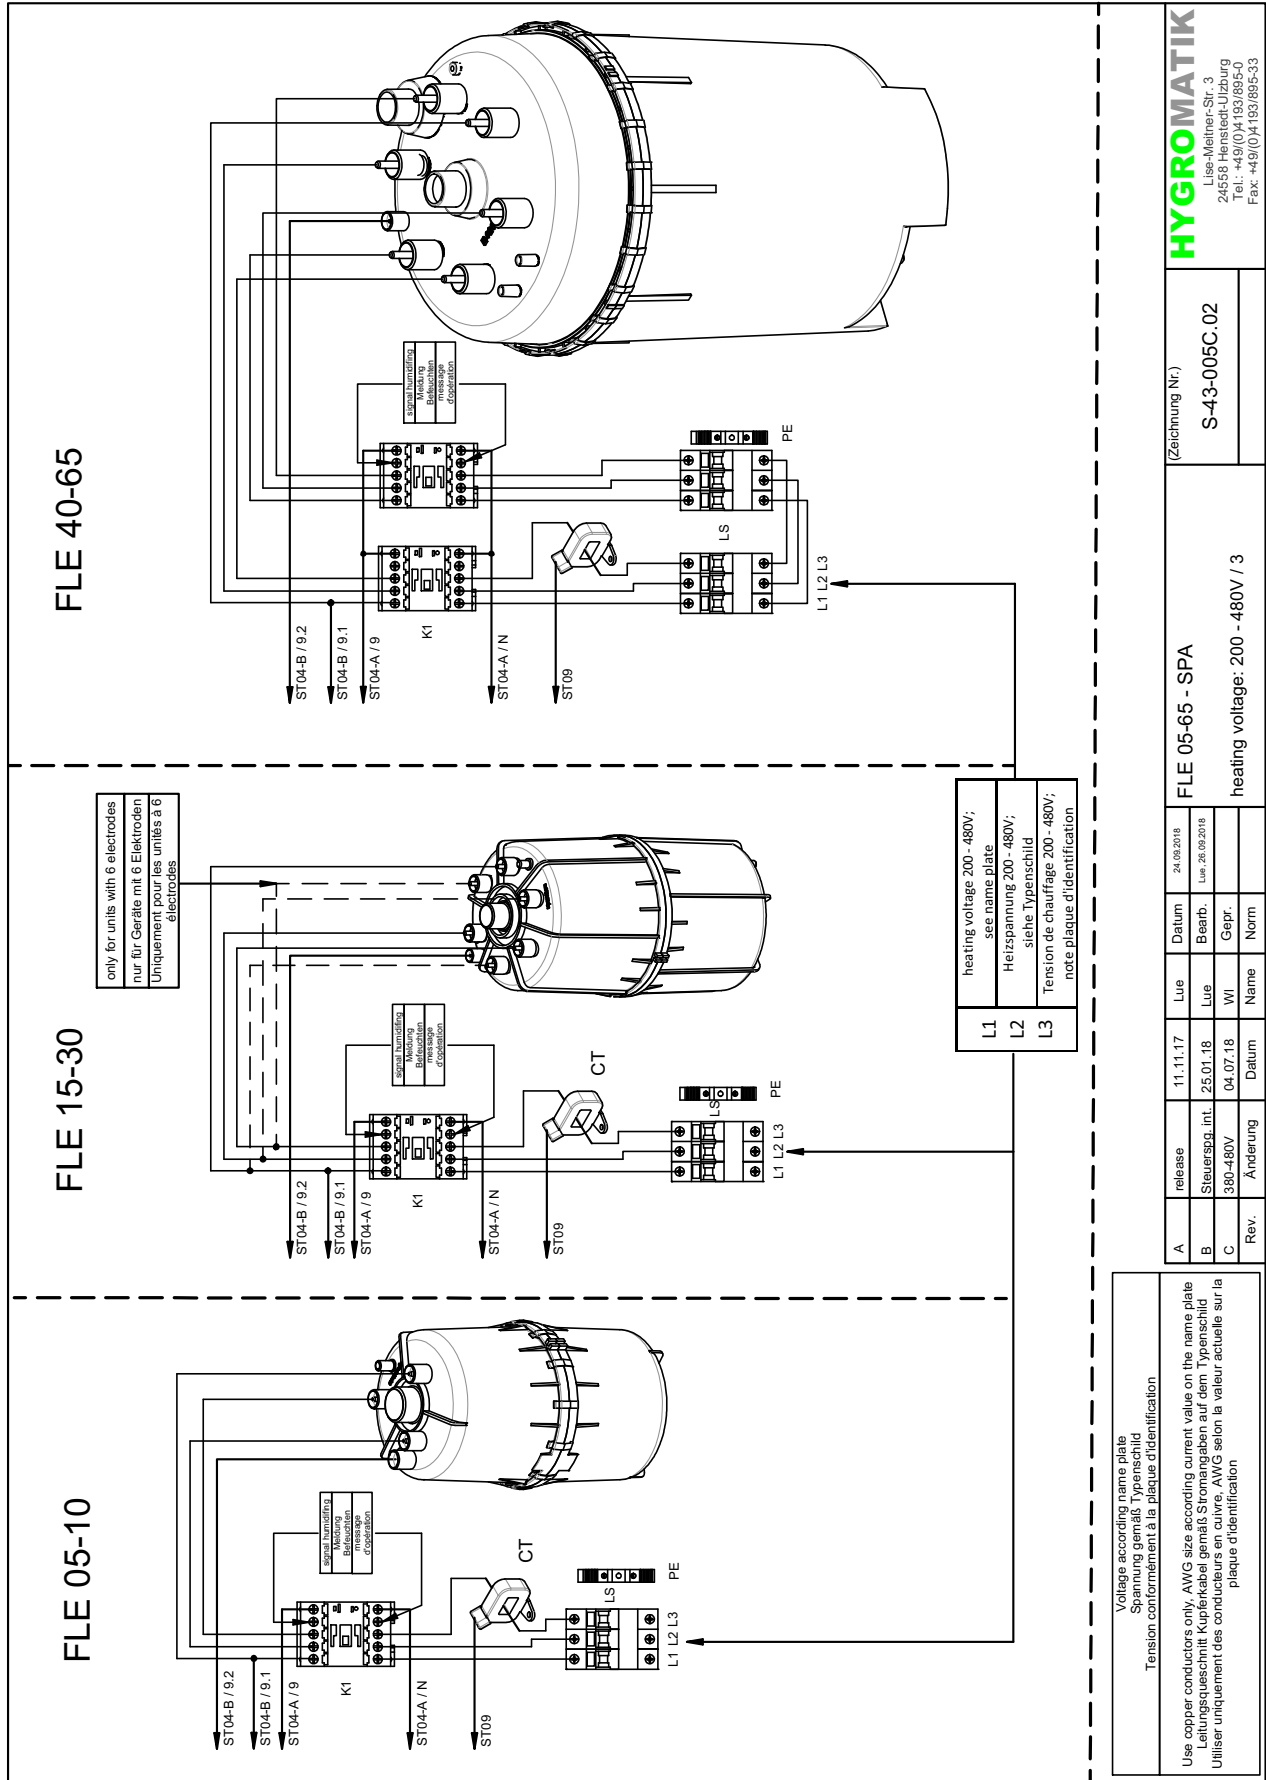

Voltage according name plate
Spannung gemäß Typenschild
Tension conformément à la plaque d'identification

Use copper conductors only, AWG size according current value on the name plate
Leitungsquerschnitt Kupferkabel gemäß Stromangaben auf dem Typenschild
Utiliser uniquement des conducteurs en cuivre, AWG selon la valeur actuelle sur la plaque d'identification

HYGROMATIK
Lise-Meiner-Str. 3
24558 Henstedt-Liżburg
Tel.: +49/(0)4193/895-0
Fax: +49/(0)4193/895-33

(Zeichnung Nr.)
S-43-005C.02

FLE 05-65 - SPA
heating voltage: 200 - 480V / 3

L1	heating voltage 200 - 480V; see name plate
L2	Heizspannung 200 - 480V; siehe Typenschild
L3	Tension de chauffage 200 - 480V; note plaque d'identification

Rev.	Änderung	Datum	Name	Norm
A	release	11.11.17	Lue	
B	Steuersqd. inf.	25.01.18	Lue	
C	380-480V	04.07.18	WI Gepr.	

release	Datum
24.09.2018	
Lue	
Lue	
26.09.2018	

