



## 8.2 FLE - Option 24V

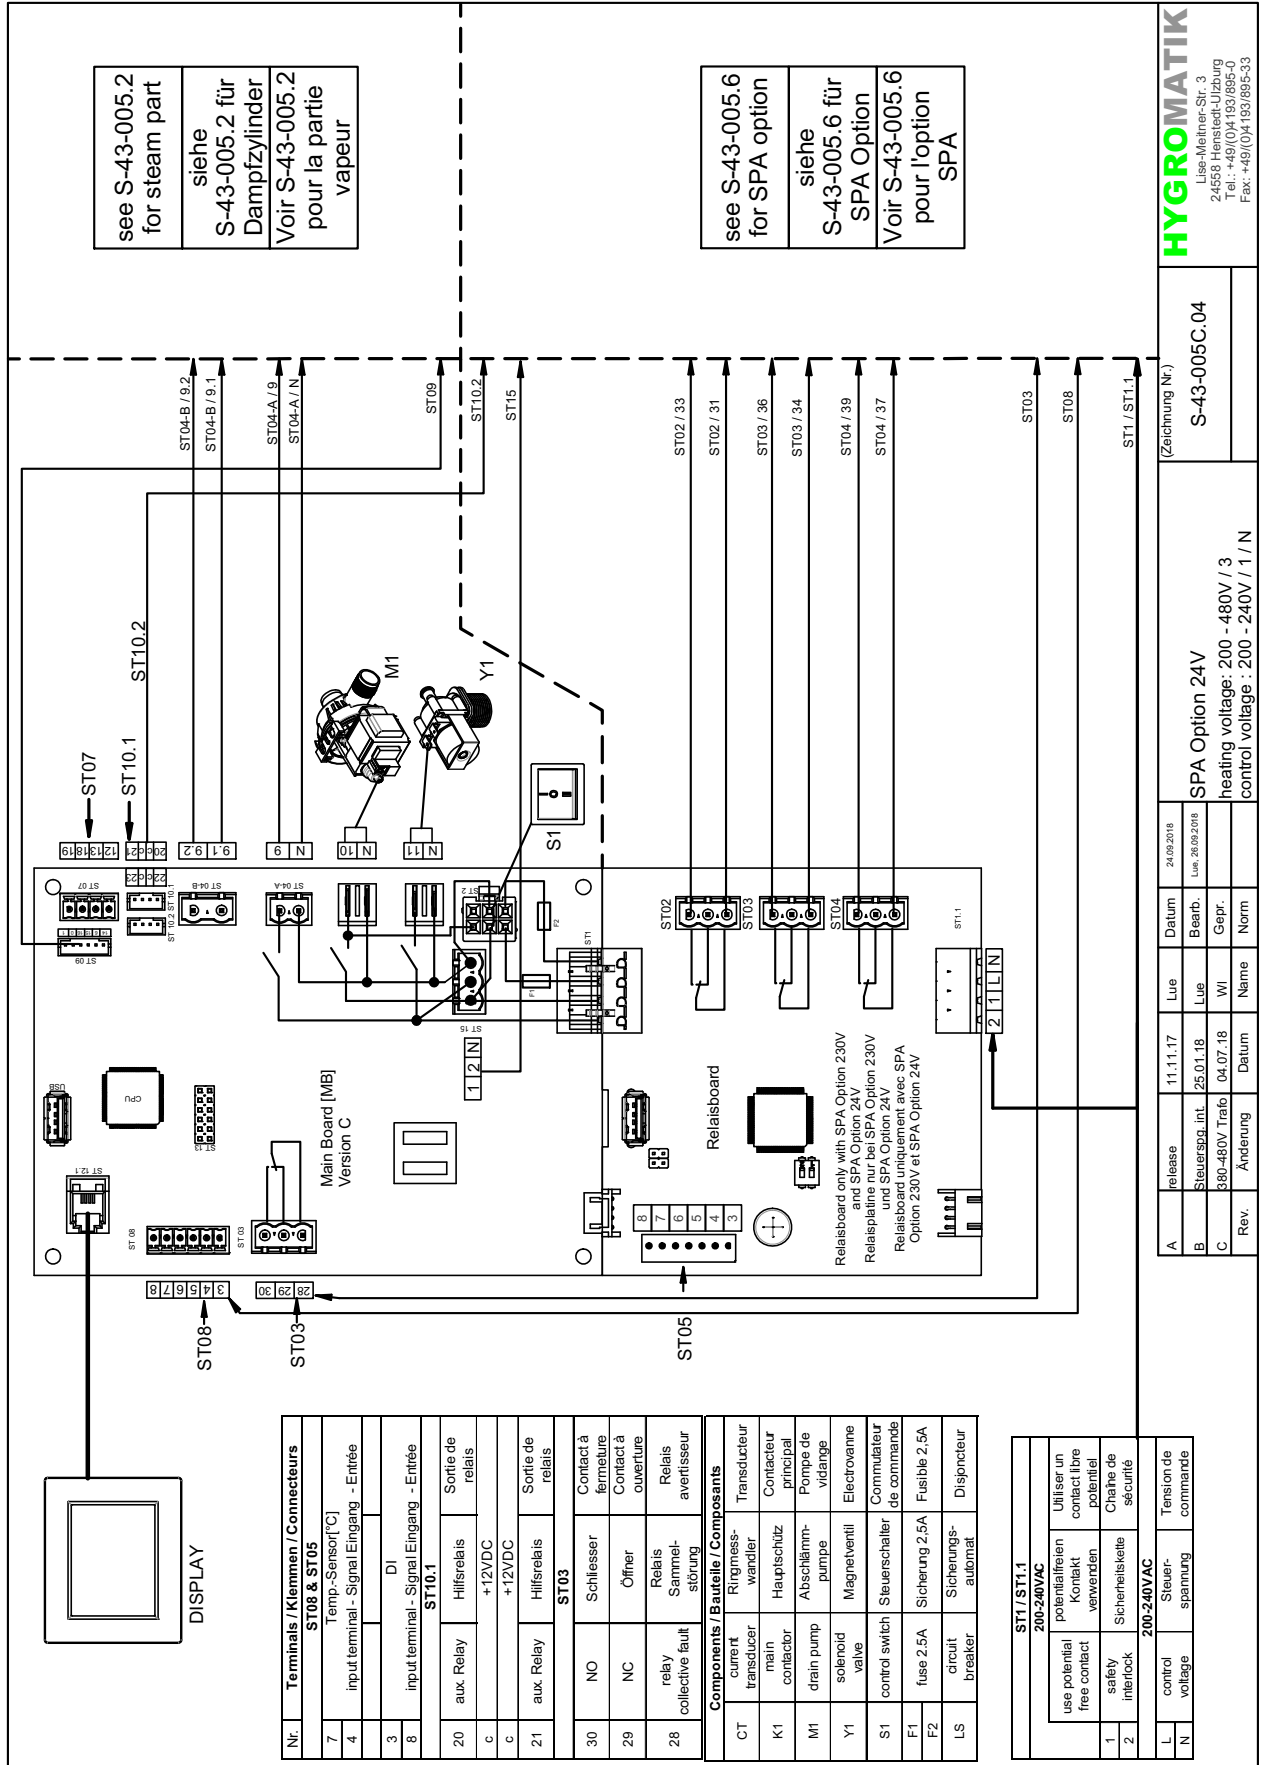

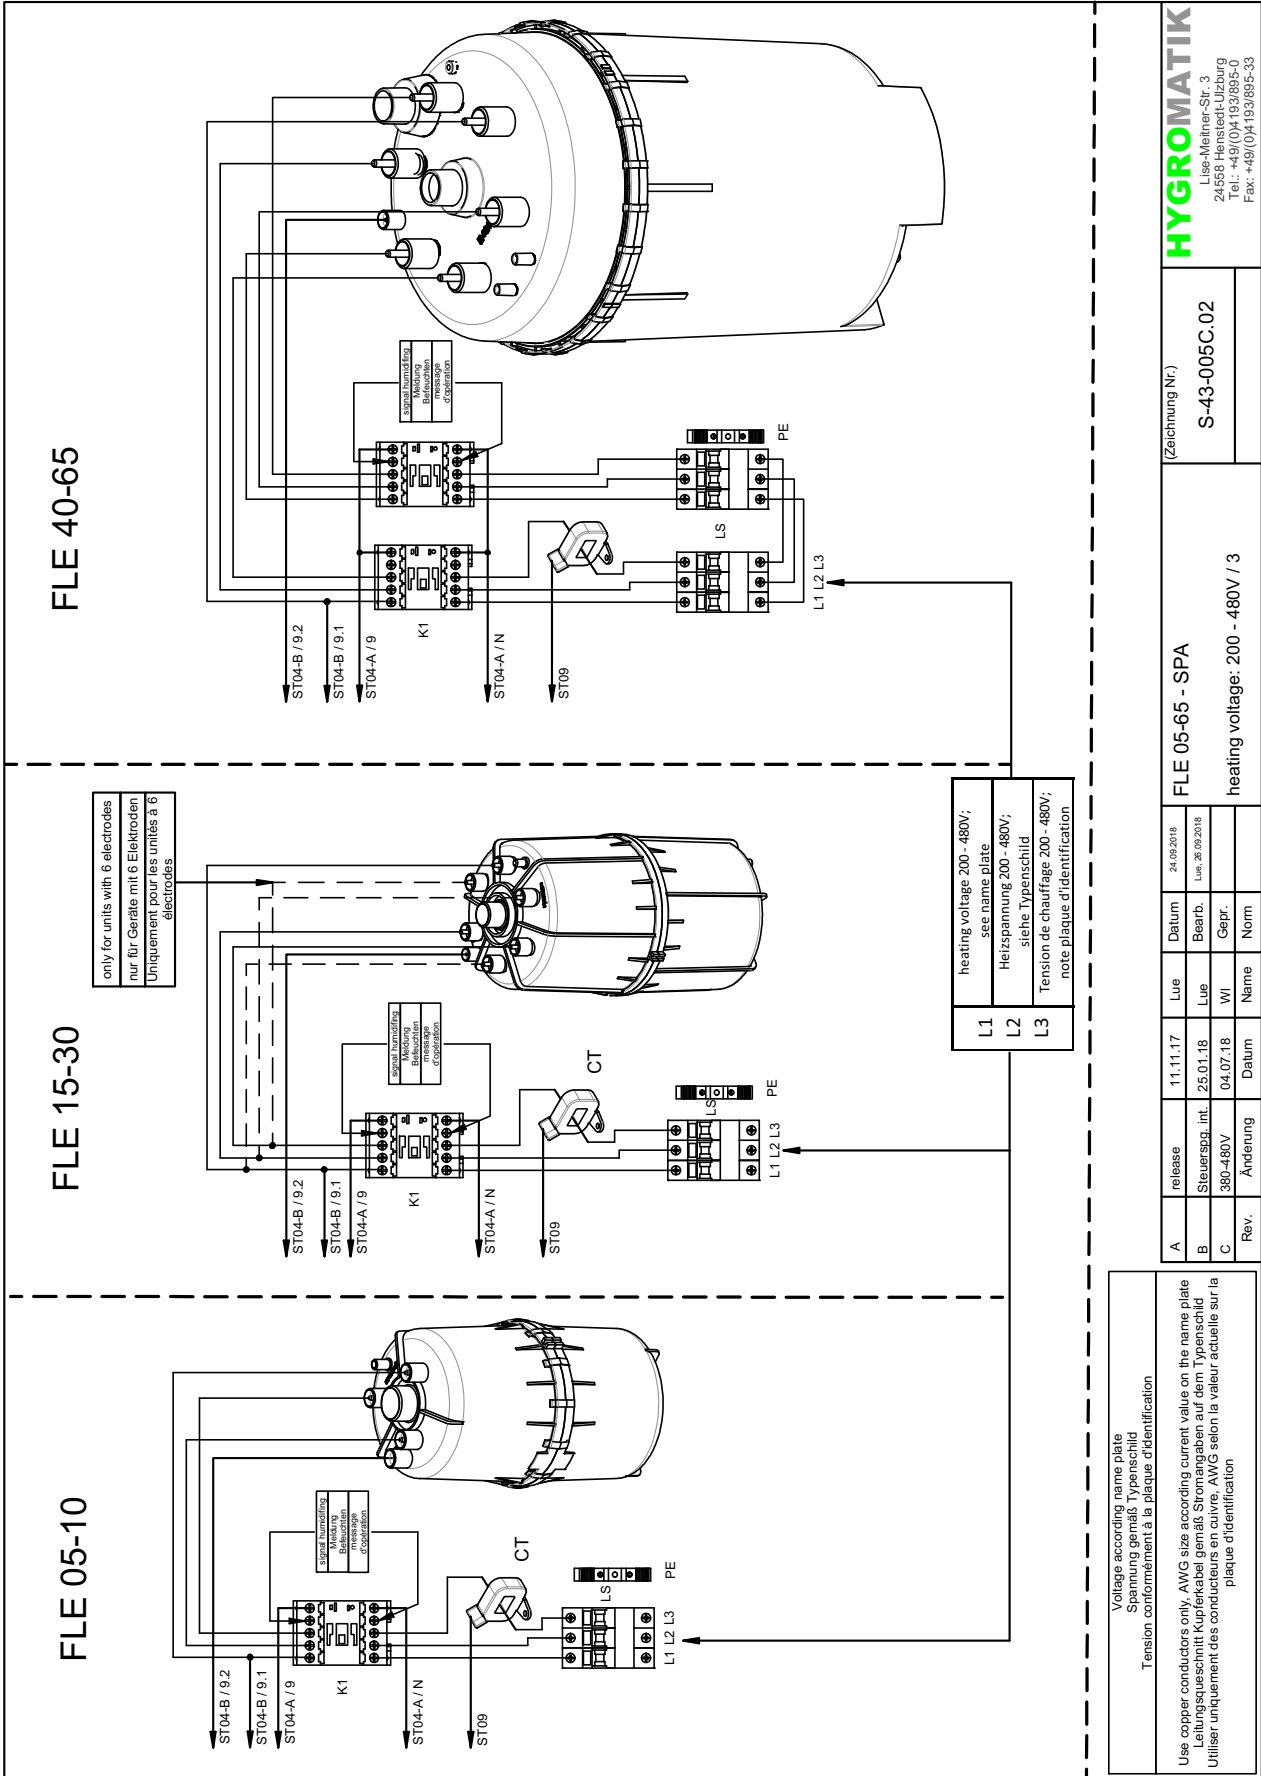

Voltage according name plate  
Spannung gemäß Typenschild  
Tension conformément à la plaque d'identification

Use copper conductors only, AWG size according current value on the name plate  
Leitungseinschnitt Kupferkabel gemäß Stromangaben auf dem Typenschild  
Utiliser uniquement des conducteurs en cuivre, AWG selon la valeur actuelle sur la plaque d'identification


(Zeichnung Nr.)  
**S-43-005C-02**

**FLE 05-65 - SPA**  
heating voltage: 200 - 480V / 3

A	release	11.11.17	Lue	24.09.2018	Datum
B	Steuersog. int.	25.01.18	Lue	Lue. 26.09.2018	Bearb.
C	380-480V	04.07.18	WI		Gepr.
Rev.	Änderung	Datum	Name	Norm	


**HYGROMATIK**  
Lisa-Meiner-Str. 3  
24568 Henseel-Lützburg  
Tel.: +49(0)4193/895-0  
Fax: +49(0)4193/895-33

**SPA Option 24V**  
with relay board  
mit Relais Platine  
avec platine relais

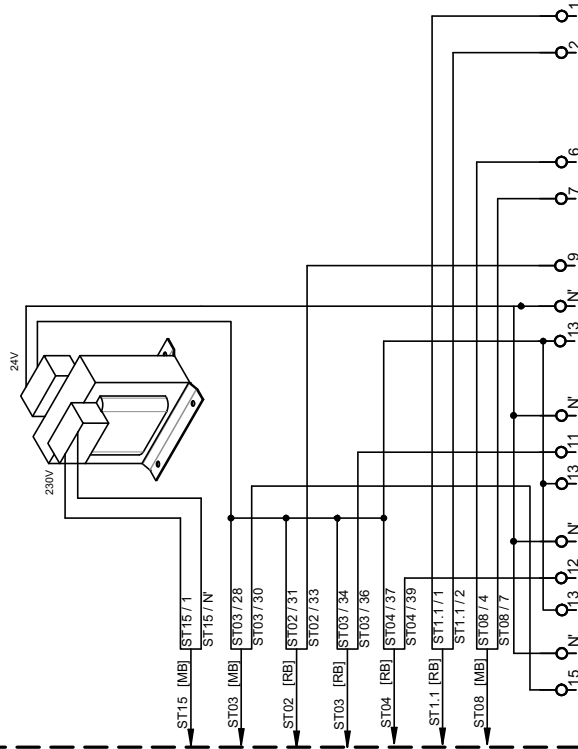

Light	Supply fan	Exhaust fan	Essence	Sensor	Safety interlock
Licht	Zulüfter	Ablüfter	Duftstoff	Fühler	Sicherheitskette
Lumiere	Vent. entree	Vent. sortie	Parfum	Sonde	chaîne de sécurité
24V	24V	24V	24V	°C / °F	230V

**SPA Lite Option 24V**  
without relay board  
ohne Relais Platine  
sans platine relais

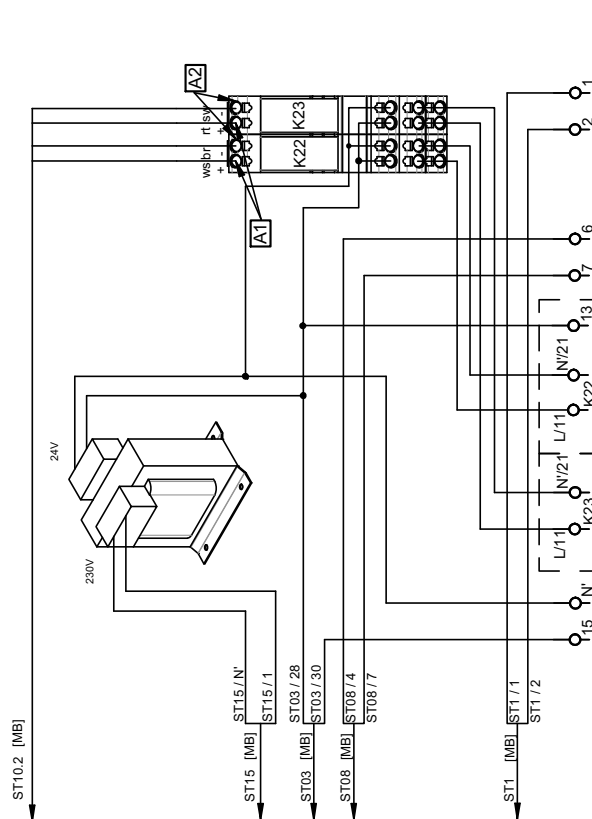

Light	Exhaust fan	Essence	Sensor	Safety interlock
Licht	Ablüfter	Duftstoff	Fühler	Sicherheitskette
Lumiere	Vent. sortie	Parfum	Sonde	chaîne de sécurité
24V	24V	24V	°C / °F	230V

**HYGROMATIK**  
Lise-Meiner-Str. 3  
24558 Henstedt-Ulzburg  
Tel.: +49/(0)4193/896-0  
Fax: +49/(0)4193/896-33

(Zeichnung Nr.)  
**S-43-005C.06**

**SPA Option**  
control voltage: 24VAC 130VA

Rev.	Änderung	Datum	Name	Norm
A	release	11.11.17	Lue	
B	Steuerlogik int.	25.01.18	Lue	
C	13 - 9 Opt.24V	12.06.18	WI	

rev.	Änderung	Datum	Name	Norm
		24.09.2018		
		13.09.2016		